


(fig. 2a)



(fig. 2b)



(fig. 2c)

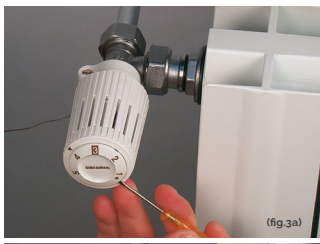


(fig. 3a)




(fig. 3b)




(fig. 1)



R462LX001
(R462L)

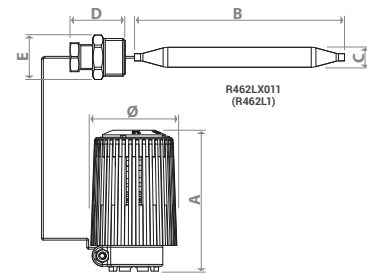

R462LX011
(R462L1)

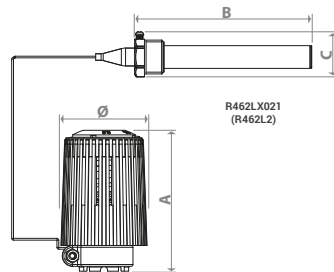

R462LX021
(R462L2)

PRODUCT CODE	A [mm]	Ø [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
R462LX001	78	48	116	11	-	-
R462LX011	78	48	116	11	31	25
R462LX021	78	48	109	28	-	-

IT R462L, R462L1, R462L2, R465

Versioni e codici

CODICE	DESCRIZIONE
R462LX001	Con sonda a immersione/contatto
R462LX011	Con ghiera 1/2" M con tenuta idraulica su tubo capillare
R462LX021	Con sonda e pozzetto 1/2" M
R465Y001	Supporto metallico per alloggiamento sonda R462LX001

Dati tecnici

- Temperatura massima di esercizio: 110 °C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Campo di temperatura di regolazione: 20-70 °C

Installazione sonda R462LX011 (fig. 1)

▲ AVVERTENZA. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato e seguendo le istruzioni contenute nella confezione.

Posizione e sequenza di montaggio dei componenti che formano il raccordo di tenuta del sensore.

Bloccaggio della manopola (fig. 2a, 2b, 2c)

Portare la manopola nella posizione che si vuole fissare. Togliere il coperchio numerato.

Togliere la ghiera dentata e rimontare la ghiera con il dente entro l'apposita fessura. Rimontare il coperchio nella posizione iniziale.

▲ AVVERTENZA. Durante il periodo estivo posizionare la manopola in posizione 5.

Limitazione di apertura della manopola (fig. 3a, 3b)

Portare la manopola nella posizione massima da limitare. Togliere coperchio e ghiera.

Rimontare la ghiera in modo che sia possibile una ulteriore rotazione della manopola nel senso di chiusura (dente della ghiera appoggiato contro il lato esterno del gradino di arresto).

Rimontare il coperchio nella posizione iniziale.

▲ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻️ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriusabili: raccolta differenziata plastica.

♻️ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.

ℹ️ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

EN R462L, R462L1, R462L2, R465

Versions and product codes

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
R462LX001	With immersion/contact probe
R462LX011	With 1/2" M ring nut with hydraulic seal on capillary pipe
R462LX021	With probe and 1/2" M housing
R465Y001	Metal support for housing the R462LX001 probe

Technical data

- Max working temperature: 110 °C
- Max working pressure: 10 bar
- Regulation temperature range: 20-70 °C

R462LX011 probe installation (fig. 1)

▲ WARNING. The installation must be performed by qualified personnel and following the instructions contained in the package.

Position and assembly sequence of the components that form the sealing fitting of the probe.

Knob locking (fig. 2a, 2b, 2c)

Turn the knob to the position you want to fix. Remove the numbered cover.

Remove the toothed ring nut and reassemble the ring nut with the tooth in the appropriate slot. Reassemble the cover in its initial position.

▲ WARNING. During the summer, turn the knob to position 5.

Knob opening limitation (fig. 3a, 3b)

Turn the knob to the maximum position to be limited. Remove the lid and ring nut.

Reassemble the ring so that it is possible to rotate the knob further in the closing direction (tooth of the ring resting against the external side of the stop step).

Reassemble the cover in its initial position.

▲ Safety warning. Installation, commissioning and periodical maintenance of the product must be carried out by qualified operators in compliance with national regulations and/or local standards. A qualified installer must take all the required measures, including use of Individual Protection Devices, for his and others' safety. An improper installation may damage people, animals or objects towards which Giacomini S.p.A. may not be held liable.

♻️ Package Disposal. Carton boxes: paper recycling. Plastic bags and bubble wrap: plastic recycling.

♻️ Product Disposal. Do not dispose of product as municipal waste at the end of its life cycle. Dispose of product at a special recycling platform managed by local authorities or at retailers providing this type of service.

ℹ️ Additional information. For more information, go to giacomini.com or contact our technical assistance service. This document provides only general indications. Giacomini S.p.A. may change at any time, without notice and for technical or commercial reasons, the items included herewith. The information included in this technical sheet do not exempt the user from strictly complying with the rules and good practice standards in force.

FR R462L, R462L1, R462L2, R465

Versions et codes

CODE	DESCRIPTION
R462LX001	Avec sonde à immersion/contact
R462LX011	Avec bague 1/2" M avec joint hydraulique sur capillaire
R462LX021	Avec sonde et poche 1/2" M
R465Y001	Support métallique pour boîtier de sonde R462LX001

Données techniques

- Température maximale de fonctionnement : 110 °C
- Pression de service maximale : 10 bars
- Plage de température de régulation : 20-70 °C

Mise en place de la sonde R462LX011 (fig. 1)

▲ AVERTISSEMENT. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et en suivant les instructions contenues dans l'emballage.

Position et séquence de montage des composants qui forment le raccord d'étanchéité de la sonde.

Verrouillage du bouton (fig. 2a, 2b, 2c)

Tournez le bouton sur la position que vous souhaitez fixer. Retirez le couvercle numéroté.

Retirer la bague dentée et remonter la bague avec la dent dans la fente appropriée. Remonter le couvercle dans sa position initiale.

▲ AVERTISSEMENT. Pendant l'été, tournez le bouton en position 5.

Limitation d'ouverture du bouton (fig. 3a, 3b)

Tourner le bouton jusqu'à la position maximale à limiter. Retirez le couvercle et la bague.

Remonter l'anneau de manière à pouvoir tourner davantage le bouton dans le sens de la fermeture (dent de l'anneau en appui contre le côté extérieur de la marche d'arrêt).

Remonter le couvercle dans sa position initiale.

▲ Avertissements relatifs à la sécurité. L'installation, la mise en service et la maintenance périodique du produit doivent être effectuées par du personnel qualifié, conformément à la réglementation nationale et/ou aux exigences locales. L'installateur qualifié doit prendre toutes les précautions nécessaires, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle, pour assurer sa propre sécurité et celle de tiers. Une installation incorrecte peut causer des blessures aux personnes, aux animaux ou des dégâts matériels vis-à-vis desquels Giacomini S.A. ne saurait être tenue responsable.

♻️ Mise au rebut de l'emballage. Boîtes en carton : collecte sélective du papier. Sachets en plastique et film à bulles : collecte sélective du plastique.

♻️ Mise au rebut du produit. À la fin de son cycle de vie, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il peut être amené à un centre de recyclage spécial géré par les autorités locales.

ℹ️ Autres informations. Pour plus d'informations, consultez le site giacomini.fr ou contactez le bureau technique. Cette communication n'est fournie qu'à titre indicatif. Giacomini S.A. se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications pour des raisons techniques ou commerciales aux éléments contenus dans la présente communication. Les informations contenues dans cette note technique ne dispensent pas l'utilisateur de respecter strictement les normes d'usage et la réglementation en vigueur.

DE R462L, R462L1, R462L2, R465

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
R462LX001	Mit Tauch-/Kontaktfühler
R462LX011	Mit 1/2-Zoll-Ringmutter mit hydraulischer Dichtung am Kapillarrohr
R462LX021	Mit Sonde und 1/2"​M-Gehäuse
R465Y001	Metallträger zur Unterbringung der Sonde R462LX001

Technische Daten

- Maximale Arbeitstemperatur: 110 °C
- Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar
- Regelungstemperaturbereich: 20-70 °C

<p>Installation der Sonde R462LX011 (fig.1)</p> <p>▲ACHTUNG. Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der in der Verpackung enthaltenen Anweisungen vorgenommen werden.</p> <p>Lage und Montageereihenfolge der Bauteile, die den Dichtsitz der Sonde bilden.</p>
--

Knopfverriegelung (fig.2a, 2b, 2c)

Drehen Sie den Knopf auf die Position, die Sie fixieren möchten. Entfernen Sie die nummerierte Abdeckung. Entfernen Sie die gezahnte Ringmutter und setzen Sie die Ringmutter wieder zusammen, wobei sich der Zahn im entsprechenden Schlitz befindet. Bringen Sie die Abdeckung weer in ihrer ursprünglichen Position an.

▲ACHTUNG. Drehen Sie im Sommer den Knopf auf Position 5.

<p>Begrenzung der Knopffönnung (fig.3a, 3b)</p> <p>Drehen Sie den Knopf auf die maximale Position, um die Begrenzung zu erreichen.</p> <p>Deckel und Ringmutter abnehmen.</p> <p>Montieren Sie den Ring wieder so, dass der Knopf weiter in Schließrichtung gedreht werden kann (Zahn des Rings liegt an der Außenseite der Anschlagstufe an).</p> <p>Bringen Sie die Abdeckung wieder in ihrer ursprünglichen Position an.</p>
--

<p>Wichtige Informationen:</p> <p>▲ Sicherheitshinweis: Die Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts darf nur von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften und/oder den artikulierten Anforderungen durchgeführt werden. Der qualifizierte Installateur muss alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, die erforderlich sind, einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung, um seine eigene Sicherheit und die von Dritten zu gewährleisten. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen und Tieren oder zu Sachschäden führen. Für die Giacomini S.p.A. nicht haftbar gemacht werden kann.</p> <p>♻ Entsorgung der Verpackung, Pappschachteln: Getrennte Sammlung von Papier, Plastikbeutel und Luftpolsterfolie/ Getrennte Sammlung von Plastik.</p> <p>♻ Entsorgung des Produkts. Am Ende seines Lebenszyklus darf das Produkt nicht mit dem Siedlungsabfall entsorgt werden. Es kann zu einem speziellen Recyclingzentrum gebracht werden, das von den örtlichen Behörden betrieben wird.</p> <p>♻ Weitere Informationen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website giacomini.com oder wenden Sie sich an das technische Büro. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken. Giacomini S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung aus technischen oder kommerziellen Gründen Änderungen an den in dieser Mitteilung enthaltenen Elementen vorzunehmen. Die in dieser technischen Mitteilung enthaltenen Informationen entbinden den Nutzer nicht von der strikten Einhaltung der gebräuchlichen Normen und der geltenden Vorschriften.</p>
--

NL R462L, R462L1, R462L2, R465

CODE	BESCHRIJVING
R462LX001	Met dompel-/contactsonde
R462LX011	Met 1/2"​M ringmoer met hydraulische afdichting op capillaire leiding
R462LX021	Met sonde en 1/2"​M behuizing
R465Y001	Metalen steun voor de behuizing van de R462LX001-sonde

Technische gegevens

- Maximale werktemperatuur: 110 °C
- Maximale werkdruk: 10 bar
- Regeling temperatuurbereik: 20-70 °C

<p>R462LX011 probe installatio (fig.1)</p> <p>▲WAARSCHUWING. De installatie moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. In overeenstemming met de instructies in de verpakking.</p> <p>Positie en montagevolgorde van de componenten die de afdichtende fitting van de sonde vormen.</p>
--

Knop vgrendeling (fig.2a, 2b, 2c)

Draai de knop naar de positie die u wilt fixeren. Verwijder de genummerde hoes. Verwijder de getande ringmoer en monteer de ringmoer weer met de tand in de daarvoor bestemde sleuf. Zet het deksel weer in zijn oorspronkelijke positie.

▲WAARSCHUWING. Draai tijdens de zomer de knop naar stand 5.

<p>Knop openingsbeperking (fig.3a, 3b)</p> <p>Draai de knop naar de maximaal te begrenzen stand. Verwijder het deksel en de ringmoer.</p> <p>Zet de ring weer in elkaar zodat het mogelijk is de knop verder in de sluitrichting te draaien (tand van de ring rust tegen de buitenzijde van de aanslagtrede).</p> <p>Zet het deksel weer in zijn oorspronkelijke positie.</p>
--

<p>Wichtige Informationen:</p> <p>▲ Veiligheidswaarschuwing. De installatie, de inbedrijfstelling en het periodieke onderhoud van het product moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen, overeenkomstig de nationale voorschriften en/of de plaatselijke normen. Een gekwalificeerde installateur moet alle vereiste maatregelen nemen, inclusief het gebruik van individuele beschermingsvoorzieningen, voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. Een onjuiste installatie kan schade toebrengen aan personen, dieren of voorwerpen, waarvoor Giacomini niet aansprakelijk gesteld kan worden.</p> <p>♻ Verwijdering van verpakkingen. Kartonnen dozen: papierrecycling. Plastic zakken en nepentfolie: plastic recycling.</p> <p>♻ Verwijdering van het product. Gooi het product aan het einde van zijn levenscyclus, niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever het product in bij een speciaal recyclingplatform dat wordt beheerd door de plaatselijke autoriteiten of bij detailhandelaars die dit soort diensten aanbieden.</p> <p>♻ Aanvullende informatie. Ga voor meer informatie naar giacomini.com of neem contact op met onze technische dienst. Dit document bevat slechts algemene aanwijzingen. Giacomini kan ten allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en om technische of commerciële redenen, de hierin opgenomen items wijzigen. De informatie in deze technische fiche ontbstaet de gebruiker niet van de strikte naleving van de geldende regels en normen voor goede praktijk.</p>
--

ES R462L, R462L1, R462L2, R465

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
R462LX001	Con sonda de inmersión/contacto
R462LX011	Con anillo 1/2"​M con sello hidráulico en tubo capilar
R462LX021	Con sonda y carcasa 1/2"​M
R465Y001	Soporte metálico para alojar la sonda R462LX001

Datos técnicos

- Temperatura máxima de trabajo: 110 °C
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Rango de temperatura de regulación: 20-70 °C

<p>Instalación sonda R462LX011 (fig.1)</p> <p>▲ADVERTENCIA. La instalación debe ser realizada por personal cualificado y siguiendo las instrucciones contenidas en el embalaje.</p> <p>Posición y secuencia de montaje de los componentes que forman el raco de estanqueidad de la sonda.</p>

Bloqueo de perilla (fig.2a, 2b, 2c)

Gire la perilla a la posición que desea fijar. Retire la cubierta numerada. Retire la tuerca anular dentada y vuelva a montar la tuerca anular con el diente en la ranura adecuada. Vuelva a montar la tapa en su posición inicial.

▲ADVERTENCIA. Durante el verano, gire la perilla a la posición 5.

<p>Limitación de apertura del pomo (fig.3a, 3b)</p> <p>Gire la perilla a la posición máxima para limitar. Retire la tapa y la tuerca anular. Vuelva a montar el anillo de modo que sea posible girar más la perilla en la dirección de cierre (diente del anillo apoyado contra el lado externo del escalón de tope).</p> <p>Vuelva a montar la tapa en su posición inicial.</p>

<p>Advertencia de seguridad. La instalación, puesta en marcha así como el mantenimiento periódico del producto debe ser realizado por personal cualificado, de acuerdo con el reglamento nacional y/o local. El instalador cualificado debe adoptar todas las medidas necesarias, incluidos los Equipos de Protección Individual, para asegurar su propia seguridad y la de terceros. La instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o daños materiales de los que Giacomini S.p.A no será considerada responsable.</p> <p>♻ Eliminar embalaje. Caja de cartón: recogida selectiva de papel. Bolsas de plástico y plástico de burbujas: recogida selectiva de plástico.</p> <p>♻ Eliminar producto. Al final de su ciclo de vida el producto no debe desecharse como residuo doméstico/municipal. Puede llevarse a un centro especial de reciclaje administrado por las autoridades locales o a una empresa que ofrezca este servicio.</p> <p>♻ Más información. Para más información consulte la web giacomini.com o contactar con el servicio técnico. Esta comunicación tiene valor indicativo. Giacomini S.p.A. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento, sin previo aviso, por motivos técnicos o comerciales de los artículos citados en la presente documentación. La información contenida en esta comunicación técnica no exime al usuario de seguir escrupulosamente la normativa vigente y las normas de buena práctica.</p>

PT R462L, R462L1, R462L2, R465

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
R462LX001	Com sonda de imersão/contato
R462LX011	Com porca de anel de 1/2"​M com vedação hidráulica em tubo capilar
R462LX021	Com sonda e carcaça 1/2"​M
R465Y001	Suporte metálico para alojamento da sonda R462LX001

Dados técnicos

- Temperatura máxima de trabalho: 110 °C
- Pressão máxima de trabalho: 10 bar
- Faixa de temperatura de regulação: 20-70 °C

<p>Instalação da sonda R462LX011 (fig.1)</p> <p>▲ATENÇÃO. A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado e seguindo as instruções contidas na embalagem.</p> <p>Posição e sequência de montagem dos componentes que formam o encaixe de vedação da sonda.</p>
--

Botão de bloqueio (fig.2a, 2b, 2c)

Gire o botão para a posição que deseja fixar. Remova a tampa numerada. Remova a porca anel dentada e monte novamente a porca anel com o dente no slot apropriado. Volte a montar a tampa na sua posição inicial.

▲ATENÇÃO. Durante o verão, gire o botão para a posição 5.

<p>Limitação de abertura do botão (fig.3a, 3b)</p> <p>Gire o botão para a posição máxima a ser limitada. Remova a tampa e a porca de anel. Monte novamente o anel de modo que seja possível girar ainda mais o botão no sentido de fechamento (dente do anel embotado no lado externo do degrau de parada).</p> <p>Volte a montar a tampa na sua posição inicial.</p>
--

<p>Aviso de segurança. A instalação, entrada em funcionamento e a manutenção periódica do produto devem ser realizadas por pessoal qualificado, de acordo com os regulamentos nacionais e/ou requisitos locais. O instalador qualificado deve tomar todas as precauções necessárias, incluindo o uso de Equipamentos de Proteção Individual, para garantir a sua própria segurança e a de terceiros. A instalação incorreta pode causar danos a pessoas, animais ou bens, em relação aos quais a Giacomini S.p.A. não pode ser responsabilizada.</p> <p>♻ Eliminação da embalagem. Caixa de cartão: recolha selectiva de papel. Sacos de plástico e plástico bolha: recolha selectiva de plástico.</p> <p>♻ Eliminação do produto. No final do seu ciclo de vida útil, o produto não deve ser eliminado como lixo urbano. Pode ser levado para um centro de reciclagem especial gerido pela autoridade local ou para um revendedor que ofereça este serviço.</p> <p>♻ Outras informações. Para mais informações, consulte o site web www.giacomini.pt ou entre em contacto com o serviço técnico. Esta comunicação tem um valor indicativo. A Giacomini S.p.A. reserva-se o direito de introduzir alterações a qualquer momento, sem aviso prévio, por razões técnicas ou comerciais aos artigos contidos na presente comunicação. As informações contidas nesta comunicação técnica não isentam o utilizador do cumprimento das normas, regulamentos e das regras de arte e da boa instalação.</p>

PL R462L, R462L1, R462L2, R465

KOD PRODUKTU	OPIS
R462LX001	Z sondą zanurzeniową/kontaktową
R462LX011	Z nakrętką odczkową 1/2"​M z uszczelnieniem hydraulicznym na rurce kapilarnej
R462LX021	Z sondą i obudową 1/2"​M
R465Y001	Metalowy wspornik do obudowy sondy R462LX001

Dane techniczne

- Maksymalna temperatura robocza: 110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- Zakres regulacji temperatury: 20-70 °C

<p>Instalacja sondy R462LX011 (fig.1)</p> <p>▲UWAGA. Instalacja musi być WYKONANA przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcją zawartej w opakowaniu.</p> <p>Położenie i kolejność montażu elementów tworzących złączkę uszczelniającą sondy.</p>
--

Łlokada pokrętła (fig.2a, 2b, 2c)

Obróć pokrętło do pozycji, którą chcesz naprawić. Zdejmij numerowaną pokrywę. Zdejmij zębatą nakrętkę pierścieniową i ponownie zamontuj nakrętkę pierścieniową z zębem w odpowiednim otworze. Ponownie załóż pokrywę w jej pierwotnym położeniu.

▲UWAGA. Latem przekręć pokrętło do pozycji 5.

<p>Ograniczenie otwarcia pokrętła (fig.3a, 3b)</p> <p>Obróć pokrętło do maksymalnego położenia, które ma być ograniczone.</p> <p>Zdejmij pokrywę i nakrętkę pierścieniową. Zamontować pierścien tak, aby możliwe było dalsze obracanie pokrętła w kierunku zamknięcia (zab pierścienia opiera się o zewnętrzną stronę stopnia ogranicznika).</p> <p>Ponownie załóż pokrywę w jej pierwotnym położeniu.</p>

<p>Ważne informacje:</p> <p>▲ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Instalacja, uruchomienie i okresowa konserwacja produktu musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel zgodnie z krajowymi przepisami i / lub lokalnymi normami. Wykwalifikowany instalator musi podjąć wszelkie niezbędne działania, w tym stosowanie środków ochrony osobistej, dla bezpieczeństwa własnego i innych osób. Niewłaściwa instalacja może spowodować obrażenia osób, zwierząt lub uszkodzenia przedmiotów, za które firma Giacomini S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności.</p> <p>♻ Utylizacja opakowań. Pudełka kartonowe: recycling papieru. Torby plastikowe i folia bąbelkowa: recycling tworzyw sztucznych.</p> <p>♻ Utylizacja produktu. Nie należy wyrzucać produktu jako odpadów komunalnych po zakończeniu cyklu użytkowania. Produkt usuwać zgodnie z procesem recyklingu zarządzanego przez władze lokalne lub sprzedawców świadczących tego rodzaju usługi.</p> <p>♻ Dodatkowe informacje. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na giacomini.com lub skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej. Niniejszy dokument zawiera ogólne wskazówki. Giacomini S.p.A. może wprowadzać zmiany a qualunque momento, senza preavviso, per ragioni tecniche o commerciali ai articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal cumplimiento das normas, regulamentos e das regras de arte e da boa instalação.</p>

RU R462L, R462L1, R462L2, R465

КОД	ОПИСАНИЕ
R462LX001	С погружным/контактным зондом
R462LX011	С кольцевой гайкой 1/2"​M с гидравлическим уплотнением на капиллярной трубке
R462LX021	С зондом и корпусом 1/2"​M
R465Y001	Металлическая опора для размещения зонда R462LX001

Технические характеристики

- Максимальная рабочая температура: 110 °C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Диапазон температуры регулирования: 20-70 °C

<p>R462LX011 probe installatio (fig.1)</p> <p>▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями (содержится в упаковке).</p> <p>Положение и последовательность сборки компонентов, образующих уплотнительный фитинг зонда.</p>
--

Ручка блокировки (fig.2a, 2b, 2c)

Поверните ручку в положение, которое вы хотите зафиксировать. Снимите номерную крышку. Снимите зубчатую кольцевую гайку и снова соберите кольцевую гайку с зубом в соответствующем пазу. Соберите крышку в исходное положение.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Летом поверните ручку в положение 5.

<p>Ограничение открытия ручки (fig.3a, 3b)</p> <p>Поверните ручку в максимальное положение для ограничения.</p> <p>Снимите крышку и кольцевую гайку. Снова соберите кольцо так, чтобы можно было повернуть ручку дальше в направлении закрытия (зуб кольца упирается во внешнюю сторону ступорной ступени).</p> <p>Соберите крышку в исходное положение.</p>

<p>Предупреждение о безопасности. Установка, ввод в эксплуатацию и периодическое техническое обслуживание изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с национальными правилами и/или местными стандартами. А квалифицированный монтажник должен принять все необходимые меры, включая использование средств индивидуальной защиты, для своей безопасности и окружающих. Неправильная установка может нанести ущерб людям, животным или объектам, за которые компания Giacomini S.p.A. несет ответственность.</p> <p>♻ Утилизация упаковки. Картонные коробки: переработка бумаги.</p> <p>♻ Долгосрочная информация. Для получения дополнительной информации перейдите на сайт giacomini.com или свяжитесь с нашим техническим специалистом. В этом документе приведены только общие указания. Giacomini S.p.A. может изменять в любое время, без предварительного уведомления, пункты, включенные в настоящий документ. Информация, включенная в этот технический лист, не освобождает пользователя от строгого соблюдения действующих правил и стандартов.</p>
